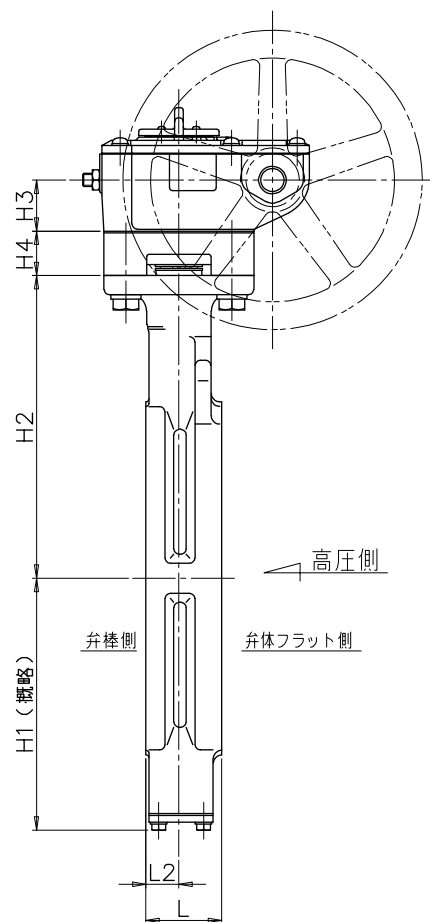
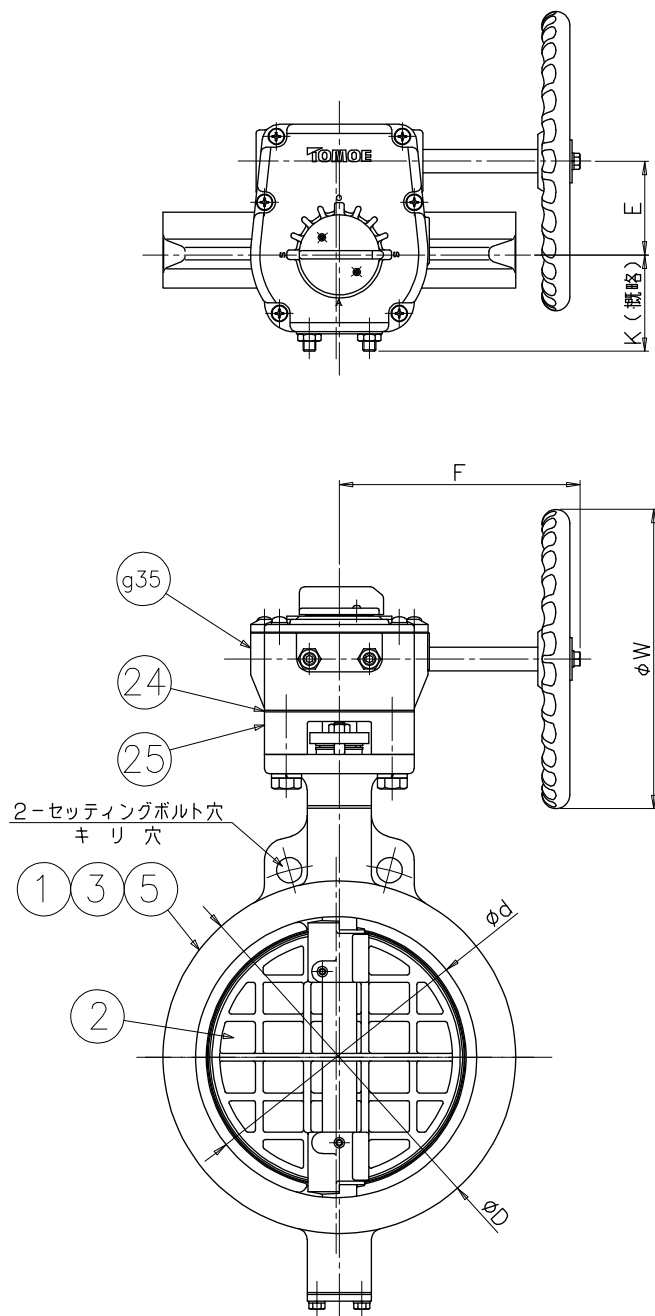


圖布配準標準

(SIZE: 250mm SCALE=1/5)
模式管理番号: WD33-95-023

$$\overline{\text{ACLT}}_J$$


□ 径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギョボックス 型 式	概略質量 (kg)
インチ	mm														
10	250	263	71	31	330	236	283	48	42	87.5	90	225	280	2U-4	49.5


注 記

(1) ＊マーク：仕様書参照

(2)
*

接続フランジ規格	
	JIS 10K
	JIS 16K/20K
	ASME Class 125/150
	API Class 150
	JPI Class 150

(3)

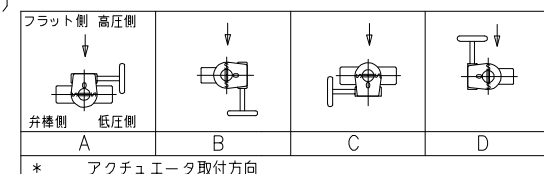

＊	アクチエータ取付方向
---	------------

本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲：-10℃～80℃

	g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC 200		1組	
	25	ボンネット	FC 250		1	
	24	断熱シート	(ノンスベスト)		1	
*	5	シートリング	RPTFE		1	カーボングラファイト入
			SUS329J4L			
*	3	弁 棒	SUS316L		1	
			SUS329J1			
			SUS420J2			
*	2	弁 体	SCS 16A		1	硬質クロムメッキ
			SCS 13A			硬質クロムメッキ
*	1	本 体	SCS 14A		1	
			SCPH2			タフトライド処理

品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考
型式	304A-2U	* (3) []	10インチ 250mm	
巴式バタフライバルブ			API・JPI対応 トムディスク	
巴 バ ル ブ 株 式 会 社			照 査	門 永
			検 図	片 山
			設 計	杉 本
			日 付	’ 00.9.4
図面番号	A3-43139	改 訂 番 号		
		C		