
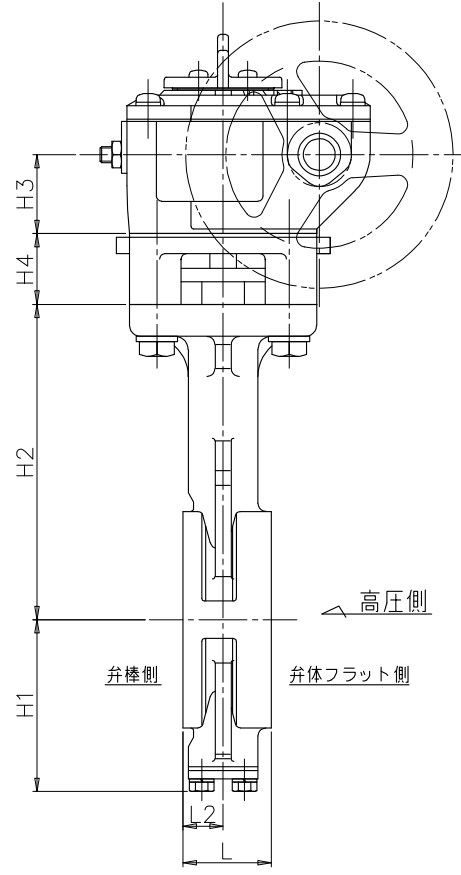
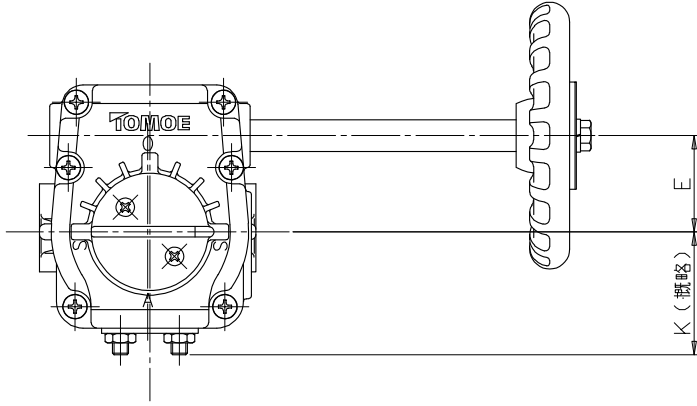


標準配布図

図面来歴 D:2025.3.4 斎藤/新/裕
C:2017.3.22 松原/大石/木石
B:2015.11.25 金城/上村/上村
A:2015.3.17 ジャタリカ/上村/上村

J (SIZE:40mm S=1/2)
ACLT 様式管理番号:WD33-95-023

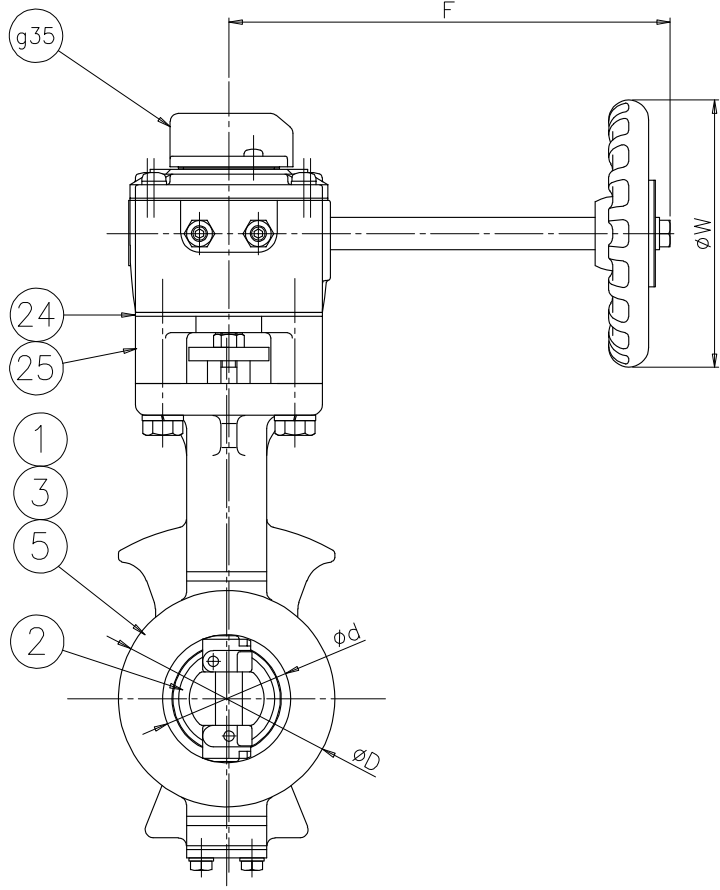

□ 径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギヤボックス 型 式	概略質量 (kg)
インチ	mm														
11/2	40	48	33	15	81	64	118	29.5	26.5	36	46	165	100	2U-0	5.0


注記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

接続フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
JIS 16K/20K
ASME Class 125/150

(3) *

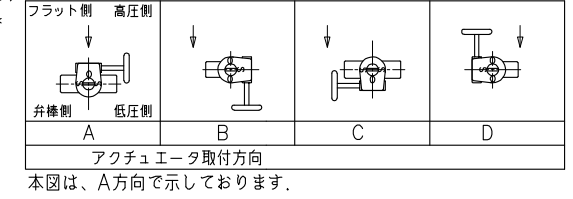

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10℃~80℃

＊	g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC 200		1組	
	25	ボンネット	FC 250		1	
	24	断熱シート	(ノンアスベスト)		1	
	5	シートリング			1	304Y,カーボン入 302Y
			RPTFE			
			SUS 316			
	3	弁 棒	SUS329J1		1	
	2	弁 体	SCS 13A		1	
	1	本 体	SCS 13A		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考	
型 式		302Y-2U ＊(3) 304Y-2U []			11/2インチ 40mm	
巴式バタフライバルブ トムディスコ						
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	門 永	
				検 図	片 山	
				設 計	合 田	
				日 付	2000. 9. 5	
図面番号	A3-43125	改 訂 番 号				
		D				