
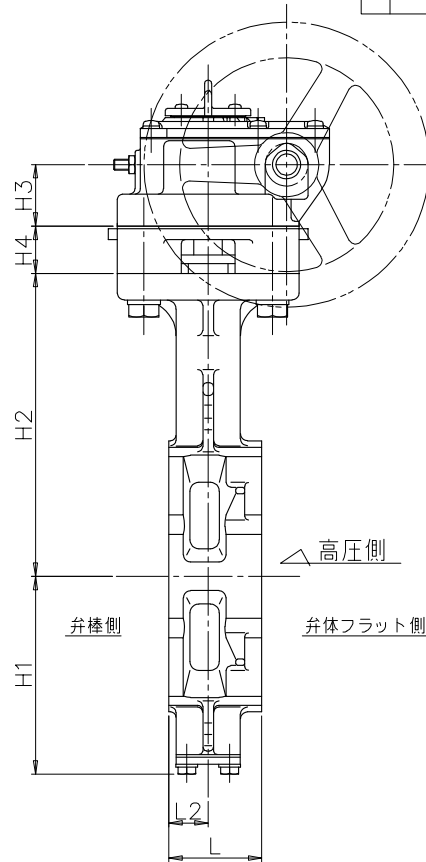
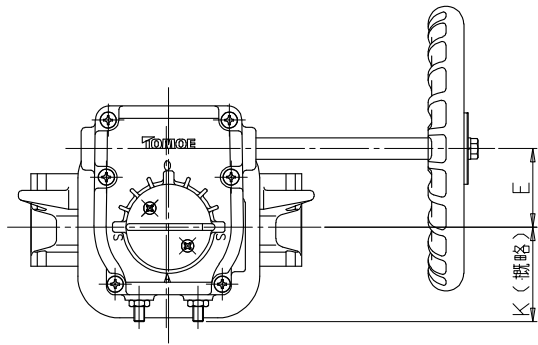


図面来歴 E:2025.1.15 斎藤/森下/佐藤
D:2017.3.22 斎藤/森下/佐藤
C:2015.6.8 斎藤/森下/佐藤
B:2010.4.2 斎藤/森下/佐藤
A:2002.12.13 中川/川本/上村

標準配布図

J (SIZE:100mm,80mm S=1/3)
ACLT 様式管理番号:WD33-95-023

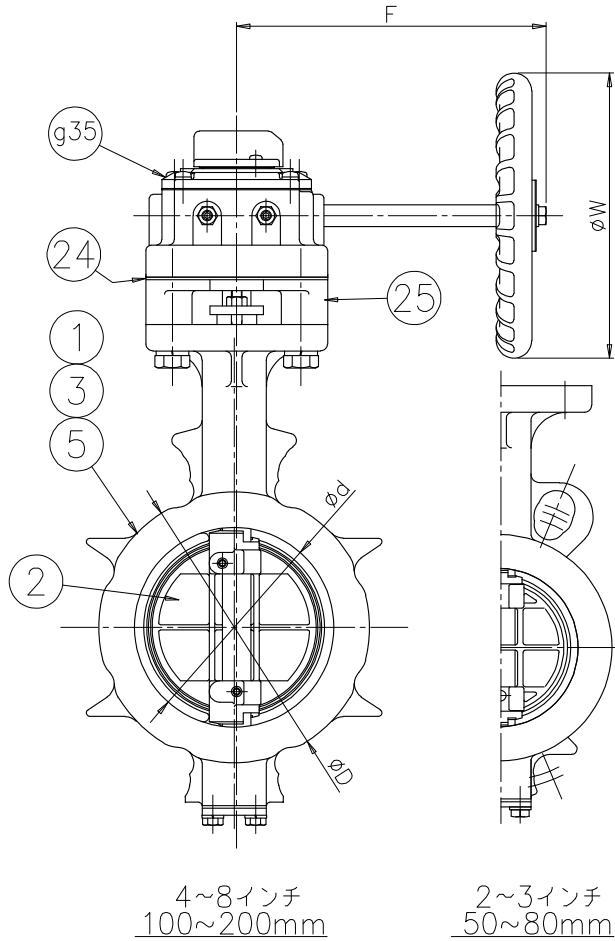

注記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

接続フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS 16K/20K	
ASME Class 125/150	

(3)

フラット側 高压側			
弁棒側	低圧側		
A	B	C	D
アクチュエータ取付方向			

本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$

* * *	g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC 200		1組		
	25	ボンネット	FC 250		1		
	24	断熱シート	(ノンアスベスト)		1		
	5	シートリング	D.PTFE		1	カーボン入	
			RPTFE				
	3	弁 棒	SUS329J1		1		
			SUS420J2				
	2	弁 体	SCS 13A		1		
1	本 体	SCS 13A		1			
		FCD 450					
品番		部 品 名 称		JIS記号		数量	備 考
				材 質			
型 式		304Y-2U ^{*(3)} □			2~8インチ 50~200mm		
		巴式バタフライバルブ			トムディスコ		
巴 バ ル ブ 株 式 会 社					照 査	門 永	
					検 図	片 山	
					設 計	合 田	
					日 付	2000. 9. 5	
図面番号	A3-43127				改 訂 番 号		
					E		