
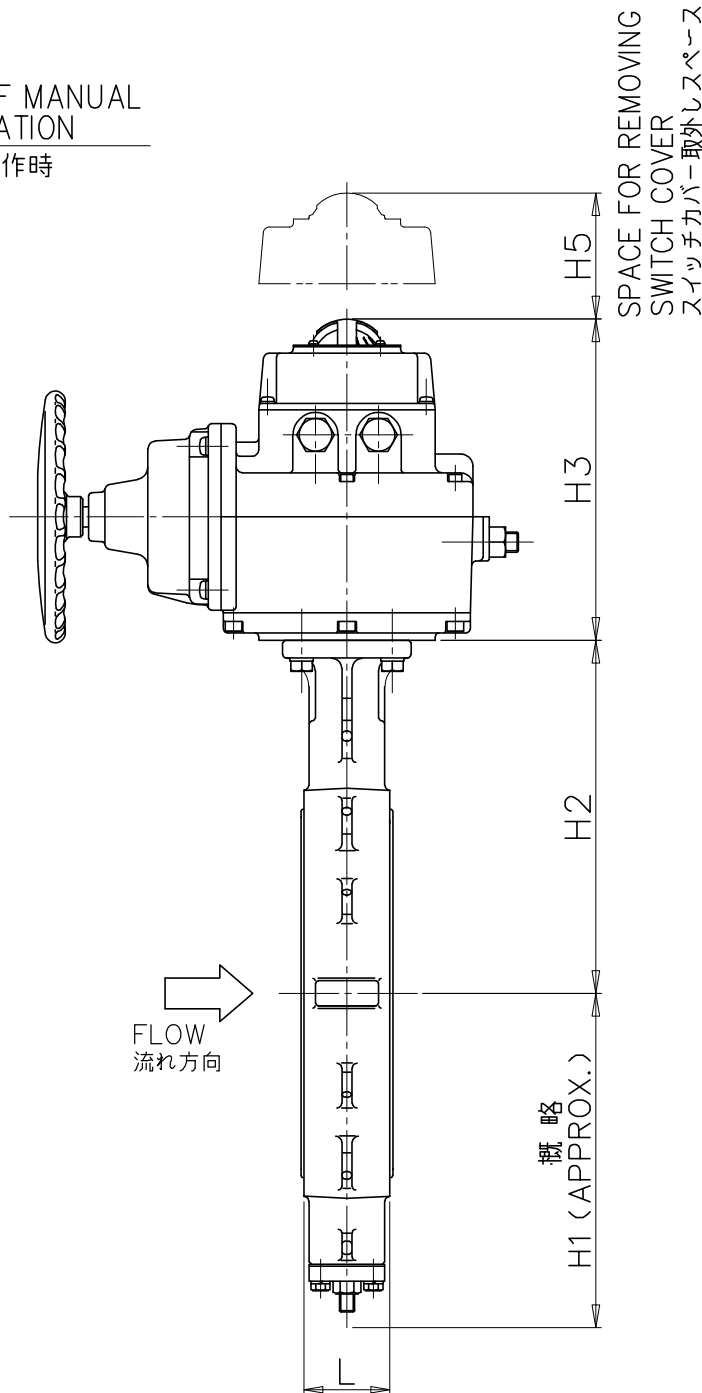
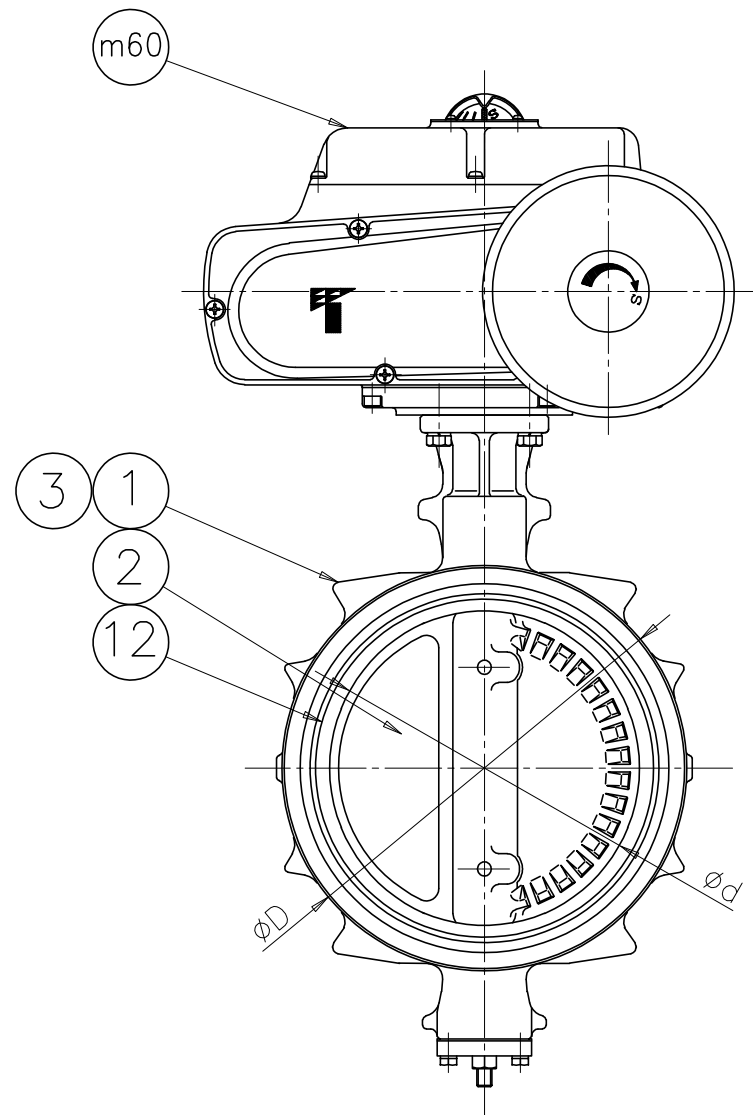


CAREER G:DEC.16th.1999 A.M./Y.K./M.U.
図面来歴 F:MAR.18th.1999 A.M./Y.K./M.U.
D:OCT.31st.1996 Y.K./M.U./A.O.
C:APR.11th.1996 Y.T./S.K./A.O.
B:MAR.18th.1996 Y.T./S.K./A.O.
A:JUL.7th.1995 K.T./H.H./S.M.
K:OCT.8th.2025 K.S./M./S.O.
J:SEP.27th.2022 A.M./S.O./S.O.
I:DEC.14th.2011 T.K./E.H./E.H.
H:AUG.26th.2004 A.M./Y.N./M.U.

標準配布図

J,E
[SIZE: 250mm S=1/6]
様式管理番号: WD33-95-031
(ACLT)

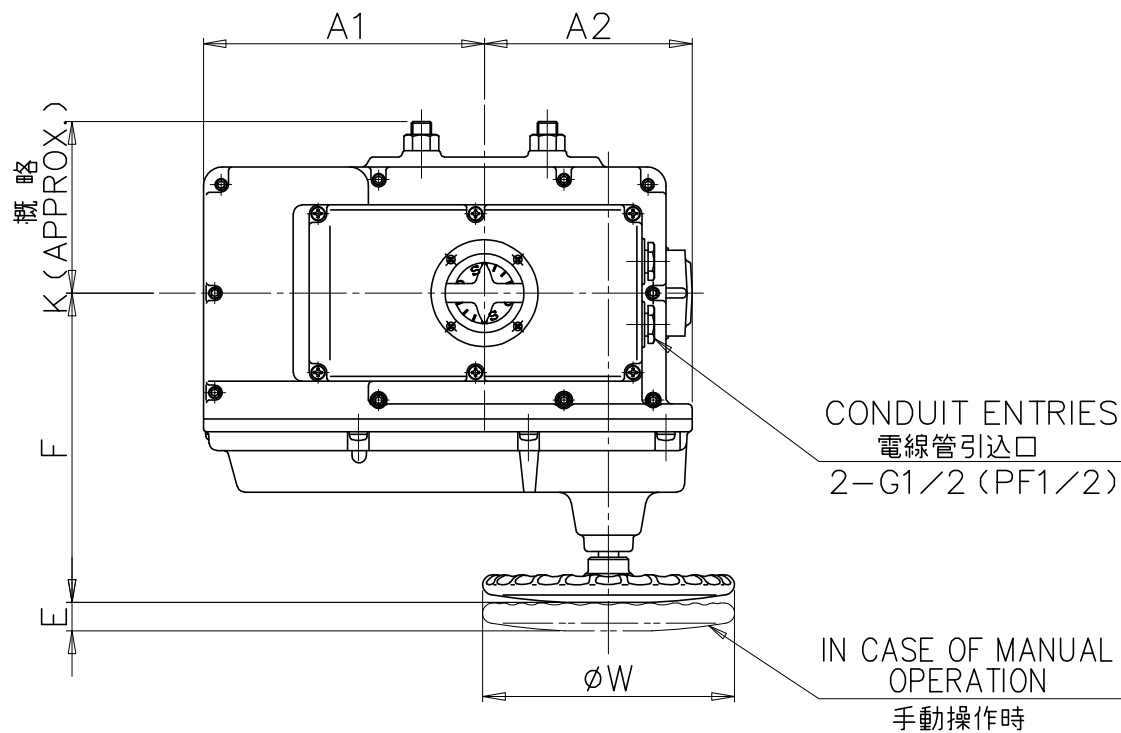


SIZE 口径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	GEARED MOTOR 電動操作機		MASS APPROX. 概略質量 (kg)
inch	mm														MODEL 型式	70°CONTROL TIME (sec.) 70°コントロール時間 (秒) 50/60Hz	
10	250	248	68	322	255	280	255	100	223	165	22.5	245.5	136	200	NEL-3	42.7/38.8	55.3
12	300	296	78	375	284	312	255	100	223	165	22.5	245.5	136	200	NEL-3	42.7/38.8	68.3

FLANGE RATING フランジ規格	
JIS 10K	
JIS 16K	
JIS G 5527	
ASME Class 150	
DIN (PN10) / (PN16)	
BS4504 (PN10) / (PN16)	

NOTE
注記

- (1) *MARK : SEE SPEC. SHEET.
*マーク : 仕様書参照
- (2) It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取付時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (3) Allowable ambient temperature are above 14°F below 122°F
アクチュエータ許容周囲温度範囲: -10°C ~ 50°C
- (4) *

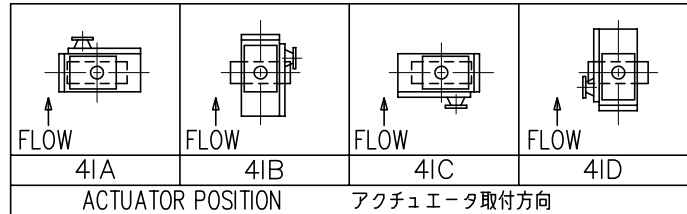

This drawing indicates "Actuator position at C".
本組付図のアクチュエータ取付方向は"C"を示します。

m60	GEARED MOTOR 電動操作機	ADC12		1	
*	12	SEATRING シートリング	(EPDM)	1	Reinforced コア入り
			(NBR)		
	3	STEM 弁棒	SUS420J2	1	
*	2	DISC 弁体	FCD450	1	Nickel plated カニゼンメッキ
			SCS13		
1	BODY 本体	FCD450		1	
No. 品番	PARTS NAME 部品名称	JIS SYMBOL JIS記号	MATERIALS 材質	Q'TY 数量	REMARKS 備考
MODEL 型式 508V-4I * (4)					
ROTARY CONTROL VALVE (WITH SERVO UNIT) (サーボユニット付) ロータリーコントロールバルブ (WITH CONTROL UNIT) (コントロールユニット付)					
TOMOE VALVE Co.,LTD. 巴バルブ株式会社				CHECK 照査	S.MATSUKAWA
				DESIGN 検図	H.HAGIWARA
				DATE 設計	T.KITAWAKI
				DATE 日付	MAY.18th.1995
DRAW.No. 図面番号 A3-33816				REVISION No. 改訂番号	
				K	