




図面来歴

C: 2026. 2.10 澤島 / 徳 / 徳  
 B: 2023. 7. 7 森口 / 大石 / 大石  
 A: 2013. 12. 17 サイレンサ切替による 松原 / 上村 / 上村

標準配布図

様式管理番号: WD33-95-023

ACLT

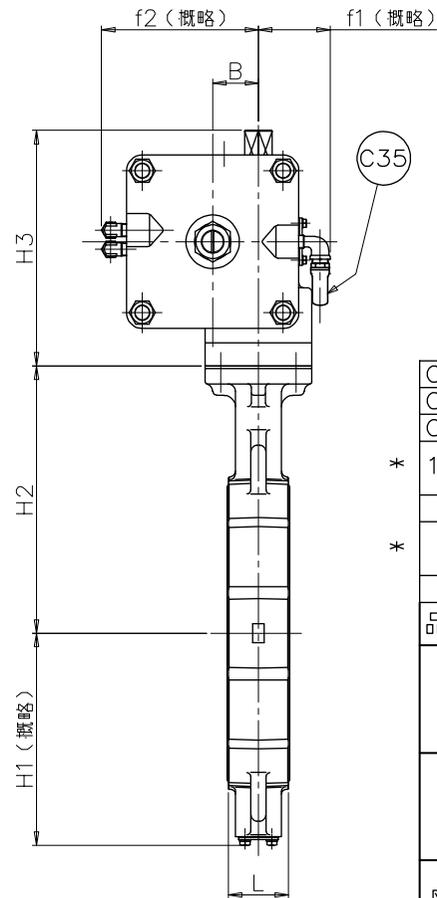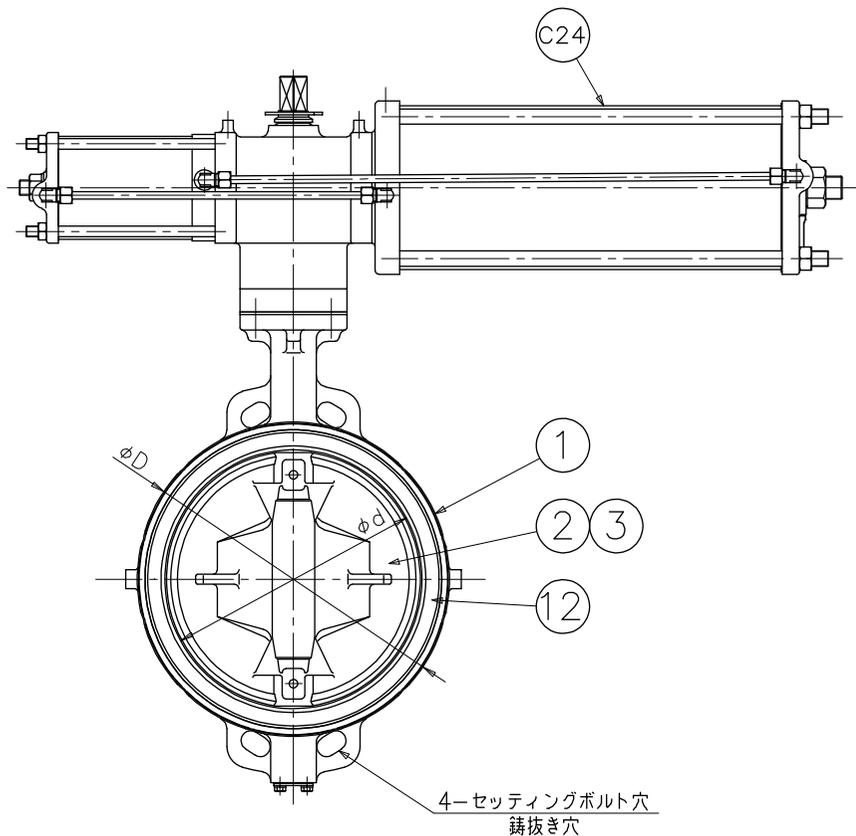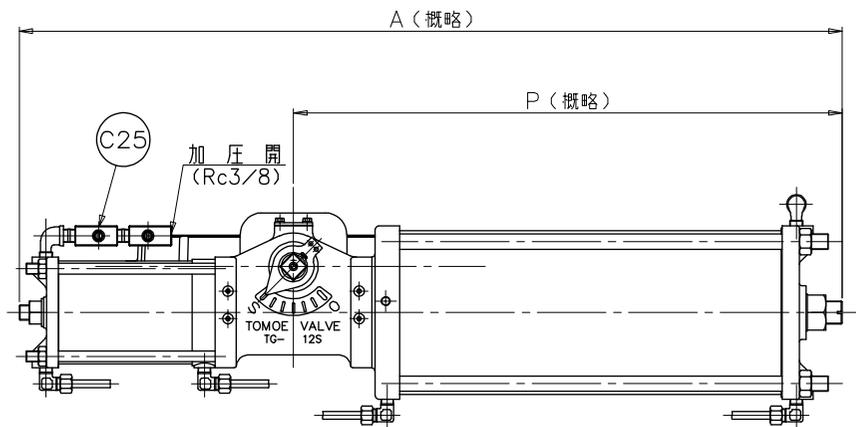

□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P1	B	f1	f2	シリンダ		概略質量 (kg)
													型式	質量 (l/St.)	
14	350	337	78	410	276	348	307	1080	720	60	94	206	TG-12S	6.36	14.3

注記


(1) \*マーク : 仕様書参照願います.

(2) \*

フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
ASME Class 125/150
JPI Class 150

フランジ規格
DIN (PN10)
BS4504 (PN10)

(3)



加圧開

C35	サイレンサ	樹脂	1	
C25	スピードコントローラ	ADC	2	
C24	エアシリンダ	FC250	1	
* 12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	
* 3	弁棒	SUS 420J2	1組	
2	弁体		1	
1	本体	FC 250	1	
品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備考

型 式 700G-3U \* (3) ねずみ鑄鉄製  
 巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴バルブ株式会社

照 査	門 永
検 図	川 本
設 計	杉 本
日 付	2002. 1.17

図面番号 A3-45485

改訂番号

C